


Załącznik nr 4

Realizacja zadania nr 3 – przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc.

W ramach realizacji powyższego zadania w VIII Liceum Ogólnokształcącym podjęte zostały następujące działania:

1. Odbyła się prelekcja dla uczniów i rodziców. Zajęcia dla uczniów przeprowadzono w dniu 29 października 2012 r., a dla rodziców 8 listopada 2012 r. Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich i dorosłych w oparciu o przepisy kodeksu karnego oraz bezpiecznego zachowanie na stadionach. Zajęcia przeprowadziła mł. aspirant Katarzyna Banasiak z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Częstochowie. Celem prelekcji było wyeliminowanie negatywnych i agresywnych zachowań wśród młodzieży oraz propagowanie bezpiecznego kibicowania podczas imprez sportowych. Policjantka przedstawiła uczniom podstawowe przepisy kodeksu karnego, co stanowiło cenną lekcję odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny. Poniżej potwierdzenie z Wydziału Prewencji oraz zdjęcia z prelekcji.

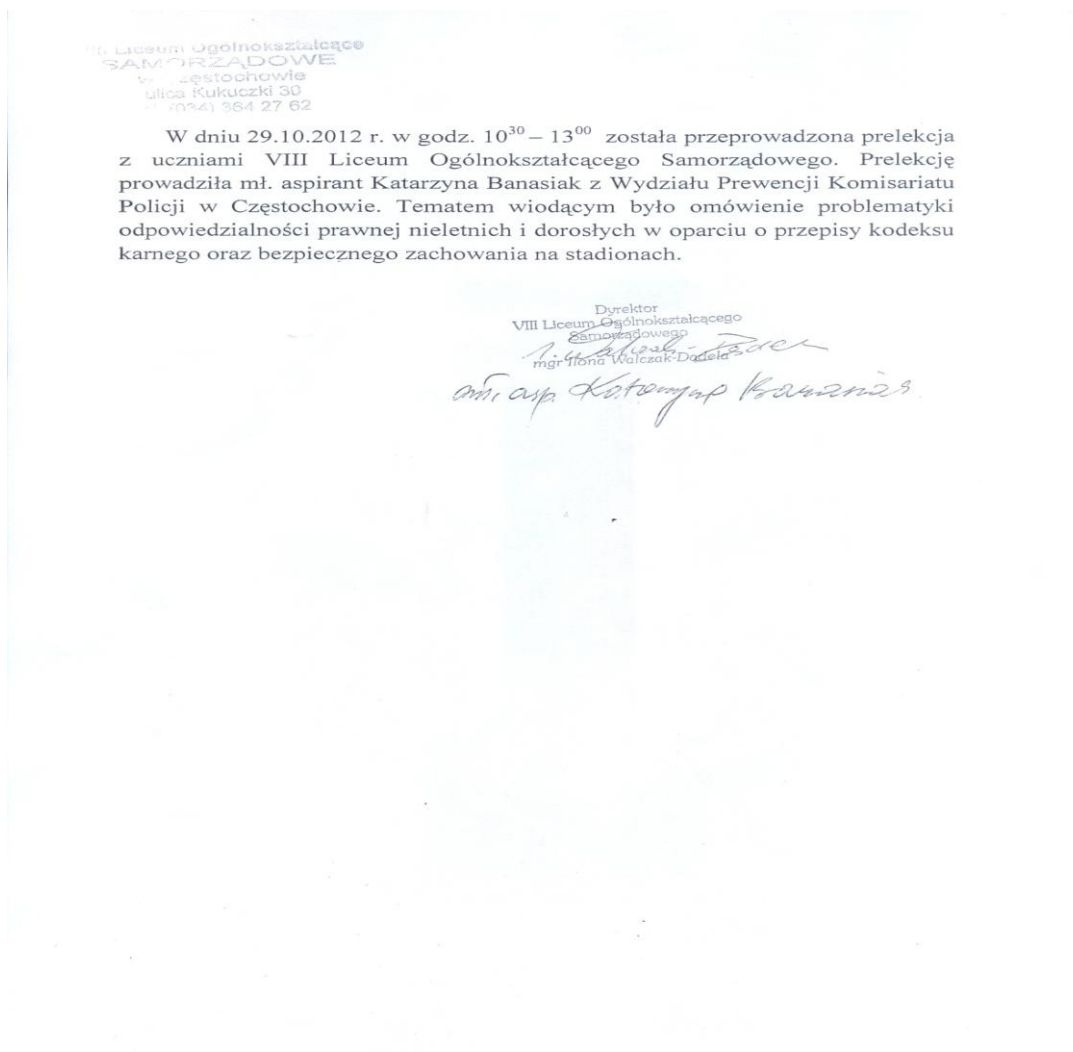



(spotkanie z młodzieżą)



(spotkanie z rodzicami)

2. 23 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie wychowawczo – profilaktyczne z przedstawicielem Straży Miejskiej. Temat spotkania dotyczył odpowiedzialności prawnej nieletnich. Prowadzący poruszył również zagadnienie: *Papierosy, dziękuję nie palę*. Współpraca ze Strażą Miejską ma na celu wyeliminowanie zjawiska palenia tytoniu na terenie szkoły. Straż Miejska odwiedza regularnie naszą szkołę, aby zapobiec temu zjawisku. Poniżej potwierdzenie Straży Miejskiej oraz zdjęcia ze spotkania.



Mł. inspektor
Tomasz Gajewski

Częstochowa dnia 23.11.12

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotyczy: działań wychowawczo-profilaktycznych w placówkach oświatowych i szkolnych.

W dniu 23.11.12 przeprowadziłem zajęcia dla dzieci/młodzieży/rodziców
Odpowiedzialność prawna nieletnich
XIII LO Samorządowe ul. Krakowska 30

na temat:

1. Odpowiedzialność prawna nieletnich
2. Zasady bezpiecznego zachowania się dla dzieci młodszych
3. Rola i zadania Straży Miejskich i Gminnych w systemie bezpieczeństwa miasta
 (zajęcia prowadzone na terenie Komendy Straży Miejskiej w Częstochowie ul. Krakowska 80/3)

z elementami:

- Stop przemocy
- Mój przyjaciel REX
- Bezpieczeństwo na drodze i podwórku
- Alkohol – droga do nikąd
- Papierosy dziękuję nie palę
- Płytką wyobraźnia to kalectwo
- Artykuły pirotechniczne – zasady bezpieczeństwa
- Cyberprzemoc

inne:

W zajęciach wzięło udział 100 osób.


 Dyrektor
 Miłostki i Ogólnokształcącego
 Szkoły Powiatowej
 mgr Ilona Walczak-Dąbala
23.11.2012r.





3. W ramach współpracy z Fundacją „Przyjaciel z sercem” nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Pierwszy w lidzie, pierwszy z pomocą”. 26 października 2012 r. w klasach drugich zorganizowane zostały warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. Celem warsztatów było propagowanie bezpieczeństwa wśród młodzieży, a także uwrażliwienie jej na udzielanie pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi.





4. 19.10.2012 r. we współpracy ze Strażą Pożarną zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie stopnia przygotowania zarówno pracowników, nauczycieli, jak i uczniów do działań w sytuacji zagrożenia pożarowego. Zadania praktyczne związane z ewakuacją przebiegły prawidłowo. Cele i zasady praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych zostały omówione z uczniami na godzinie z wychowawcą. Poniżej protokół z przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych.

Częstochowa, 23.10.2012 r.

**Protokół z przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych
w obiektach Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w dniu 19.10.2012**

Wymagania wynikające z przepisów.

1. Charakterystyka obiektu.

- a) Klasyfikacja obiektu ze względu na przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej: szkoła.
- b) Klasyfikacja obiektu według kategorii zagrożenia ludzi: ZL III z dwoma pomieszczeniami (2 sale gimnastyczne) przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
- c) Klasyfikacja obiektu według podziału na grupy wysokości: N - niski
- d) Przeznaczenie (użytkownik) obiektu: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe.
- e) Ilość kondygnacji: 2 w tym podziemnych: 1

2. Wymagania techniczne ewakuacji w świetle obowiązujących przepisów.

- a) Czy zapewniony jest dostęp do obiektu umożliwiający wykorzystanie sprzętu Straży Pożarnej: tak, ale brak wymaganej szerokości drogi przeciwpożarowej i dojazdu do wszystkich segmentów może znacząco utrudnić akcję.
- b) Czy zapewniono wymaganą szerokość i stan dojazdów pożarowych do obiektu: nie (brama wjazdowa ma 3m szerokości, dojazd tylko do segmentu A, brak placu manewrowego).
- c) Czy obiekt został wyposażony przeciwpożarowy wyłącznik prądu: tak, znajduje się w budynku ZS 1 w segmencie B na parterze.
- d) Czy obiekt jest wyposażony w instalacje:
 - wodociągową przeciwpożarową: tak, hydranty ø 52
 - system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy: nie, dźwiękowy system powiadomiania za pomocą dzwonka lekcyjnego.
- e) Czy obiekt jest zobligowany do wyposażenia w w/w instalacje: tak, hydranty, nie SSP.
- f) Czy zapewniono wymaganą ilość wyjść ewakuacyjnych: tak.
- g) Czy zapewniono odpowiedni kierunek otwierania się drzwi na drogach ewakuacyjnych: tak.
- i) Czy zachowane są wymagane szerokości i długości przejść i dojść ewakuacyjnych: tak, za wyjątkiem 3 spoczników.
- j) Czy zapewniono odpowiednią drożność dróg ewakuacyjnych w obiekcie: tak.
- k) Czy na drogach ewakuacyjnych występują palne elementy wykończenia: ogólnie nie, w niektórych miejscach tablice i gabloty wykonane z drewna i płyt wiórowych.
- l) Czy wejścia do piwnic i innych "ślepych" pomieszczeń są oznakowane i zabezpieczone przed omyłkowym wejściem podczas ewakuacji: nie, brak zabezpieczenia (niewymagane).

- m) Czy w obiekcie znajduje się odpowiednia ilość gaśnic i innego sprzętu gaśniczego tak.
 n) Czy gaśnice i inny sprzęt gaśniczy jest prawidłowo rozmieszczony: tak.
 o) Czy miejsca ustawienia gaśnic i innego sprzętu gaśniczego są prawidłowo oznakowane: tak.
 p) Czy sprzęt posiada aktualną legalizację: tak.
 q) Czy legalizacji dokonał podmiot posiadający wymagane uprawnienia: tak.
 r) Czy w obiekcie zastosowano urządzenia służące do usuwania dymu na drogach ewakuacyjnych: nie, nie ma obowiązku.
 s) Czy w obiekcie wymagane jest zastosowanie urządzeń służących do usuwania dymu na drogach ewakuacyjnych: nie, nie ma obowiązku.
 t) Czy w obiekcie znajdują się obudowane i zamykane drzwiami klatki schodowe: nie.
 u) Czy zapewniono wymaganą szerokość użytkową biegów i spoczników klatek schodowych służących ewakuacji: tak, poza 3 spocznikami.
 v) Czy obiekt spełnia wymagania techniczne ewakuacji w świetle obowiązujących przepisów: tak, z zaleceniami.

Uwagi w w/w zakresie dotyczą: j/w.

3 Zachowanie personelu:

- a) Liczebność personelu podczas ćwiczeń: VIII LOS (44 n-li, pracowników administracji i obsługi), ZS 1(51 n-li, pracowników administracji i obsługi)
 b) Znajomość zadań na wypadek ewakuacji: tak.
 c) Czy personel był przeszkolony w zakresie przeprowadzania ewakuacji: tak.
 d) Utrzymanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniającego zachowanie spokoju w grupie, przeciwdziałanie objawom paniki: skuteczne.
 e) Umiejętność oceny sytuacji i wyboru najskuteczniejszego sposobu postępowania: dobra.
 f) Praktyczne wykonanie zadań związanych z ewakuacją: prawidłowe.
 g) Otoczenie opieką ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu: pełne.
 h) Ocena zachowania:
 - uwaga dotyczy dyscypliny i rozmieszczenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na miejscu zbiórki.

4. Zachowanie ewakuowanych:

- a) Czy pojawiły się osoby, u których stwierdzono objawy paniki: nie.
 b) Czy zachowania te rozszerzyły się na innych: nie.
 c) Czy stosowano się do poleceń kierującego akcją: tak.
 d) Czy znane były wytyczne z instrukcji na wypadek powstania pożaru i ewakuacji: tak.
 e) Czy podczas przeprowadzania ewakuacji zachowany był spokój: tak.
 f) Wybór dróg ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji: właściwy.
 g) Ocena zachowania: dobra
 h) Czy w trakcie ćwiczeń ewakuacyjnych dokonano sprawdzenia działania:
 - Przeciwpożarowego wyłącznika prądu: nie, z uwagi na rozregulowanie wielu urządzeń elektronicznych.
 - Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej: nie, otworzono szafkę hydrantową i rozwinięto wąż.
 - Systemu sygnalizacji pożarowej: nie dotyczy.
 - Dźwiękowy system ostrzegawczy: nie dotyczy.
 - Oświetlenie ewakuacyjne: nie dotyczy.

5. Czas ewakuacji od momentu zauważenia pożaru do czasu złożenia raportu: 7 min. 35s.

6. Wnioski i uwagi po przeprowadzonych ćwiczeniach ewakuacyjnych:

1) Poprawa warunków ewakuacji poprzez:

- a) dalsze podejmowanie starań o zwiększenie szerokości spoczników na drodze ewakuacyjnej poprzez wyburzenie ścianek działowych,
- b) modernizacja bramy wjazdowej oraz przejazdowej z parkingu do wejścia do VIII LOS, w celu przystosowania jej do szerokości 4m (obecnie 3m),
- c) modyfikacja krat w pomieszczeniach, tak, aby przynajmniej jedno w pomieszczeniu było otwierane od środka,
- d) omówienie ewakuacji podczas Rady Pedagogicznej, w tym o obowiązkach wszystkich pracowników,
- e) wykonanie przeglądu w zakresie działania i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu przez osobę uprawnioną (SEP).

Dyrektor
VIII Liceum Ogólnokształcącego
Symonowice
Maria Tomczyńska
mgr Tomasz Tomczyński
DYREKTOR SZKOŁY
Maria Tomczyńska
mgr Maria Tomczyńska

Podpisy dyrektorów szkół

[Signature]

[Signature]

Podpisy pracowników

odpowiedzialnych za ewakuację

